


耐火構造・防火材料・防火設備

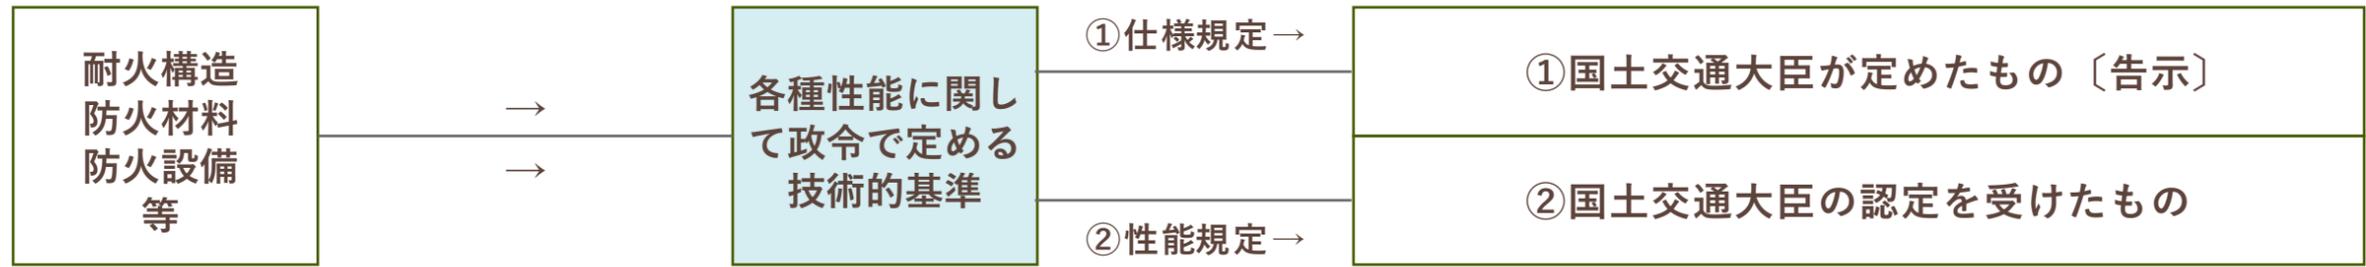

区分	根拠条文	要求性能	技術的基準	〔耐火・防火時間〕	①大臣が定めたもの	②大臣の認定を受けたもの(例)
耐火構造	法2条七号	耐火性能	令107条	1時間 30分、2時間、3時間	H12告示1399号	FP060CN-1234 (柱の場合:CN) FP030、FP120、FP180
準耐火構造	法2条七号の二	準耐火性能	令107条の2	45分 30分、1時間	H12告示1358号	QF045BM-1234 (梁の場合:BM) QF030、QF060
防火構造	法2条八号	防火性能	108条	30分	H12告示1359号	PC030BE-1234 (耐力壁で外壁の場合:BE)
準防火構造	法23条	準防火性能	令109条の7	20分	H12告示1362号	QP020NE-1234 (非耐力壁で外壁の場合:NE)
不燃材料	法2条九号	不燃性能	令108条の2	20分	H12告示1400号	NM-1234 (外部の場合:NE)
準不燃材料	令1条五号	不燃性能	令1条五号 令108条の2各号に 掲げる要件を準用	10分	H12告示1401号	QM-1234 (外部の場合:QE)
難燃材料	令1条六号	不燃性能	令1条六号 令108条の2各号に 掲げる要件を準用	5分	H12告示1402号	RM-1234 (外部の場合:RE)
特定防火設備	令112条1項 本文カッコ書き	遮炎性能	令112条1項 本文カッコ書き	1時間	H12告示1369号	EA-1234
防火設備	法2条九号の二ロ	遮炎性能	令109条の2	20分	H12告示1360号	EB-1234